



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
электронный адрес: mchs39@mail.ru, сайт: 39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35, телефон: (4012) 52-93-37,
электронный адрес: ugpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района
городского округа «Город Калининград»**

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон/факс: (4012) 52-93-86, 52-93-67, 52-93-81;
электронный адрес: ogpn.cent@yandex.ru

Предписание № 176/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Калининграда
средней общеобразовательной школы №47 (МАОУ СОШ № 47; ИНН 3905021443) юридический
адрес: 236022, г. Калининград, ул. Сержанта Колоскова, 10

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД и ПР Центрального района ГО «Город Калининград»
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 14 декабря 2018 года № 176

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 17 декабря по 21 декабря 2018 года Бендо Александром Сергеевичем, инспектором
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района городского
округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором
Центрального района городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору, проведена
внеплановая выездная проверка объекта защиты - здания и территории МАОУ СОШ № 47 по
адресу: Калининградская область, г.Калининград, ул. Сержанта Колоскова, 10

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Гнатенко Ольгой Анатольевной – директором МАОУ СОШ № 47 г.Калининграда,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Люк, ведущий на кровлю, выполнен не в противопожарном исполнении 2-го типа.	ст. 59 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	01.05.2019
2.	Пожарные шкафы системы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из горючих материалов (деревянные)	п. 5.13. ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» ст. 107 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.05.2019
3.	При обслуживании (монтаже, ремонте) автоматической установки пожарной сигнализации не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности (прибор приемно-контрольный установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала; горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.; при применении автоматической пожарной сигнализации местами оборудовано тепловыми пожарными извещателями). Кабельные линии систем противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) выполнены с показателями пожарной опасности по нераспространению горения не в соответствии ГОСТ Р 53315	п.п. 13.14.5, 13.3.6, А.3 приложения А СП 5.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №175); п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390); п.п. 4.4,4.5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	01.05.2019
4.	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	п. 22 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390); ч. 7 ст. 82 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;	01.05.2019
5.	Помещение спортзала не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	ст.ст. 54, 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; п. 13.3.2 Приложение М СП 5.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	01.05.2019

		автоматические. Нормы и правила проектирования» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №175)		
6.	На отделочные материалы пола в помещении спортзала, помещение выхода из столовой (линолеум), отсутствует документ, подтверждающий показатели пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия, декларация) оформленный в установленном порядке.	п.33 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390); ст.ст. 13, 52, ч.ч.1-3,6 ст. 134, табл.28 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171);	01.05.2019	
7.	Для помещений технического назначения (кладовые и технические помещения и т.п.) не определена категория по пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 «Свод правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».	главы 5,7, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	01.05.2019	
8.	Отсутствует ограждение на кровле здания	ст. 90 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.05.2019	
9.	На объекте защиты не хранятся исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты	п.61. Правил противопожарного режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.05.2019	
10.	Помещения пищеблока не выделены противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа; Помещение мастерской не выделено противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа;	п.5.2.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.05.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.


В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР Центрального района ГО «Город Калининград»
УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области
государственный инспектор Центрального района ГО «Город Калининград» по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы Бендо Александр Сергеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

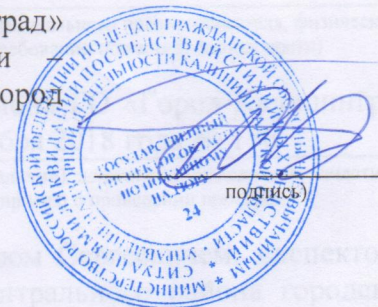

21 декабря 2018 года

Предписание для исполнения получил(а):

Гнатенко Ольга Анатольевна –
Директор МАОУ СОШ №47

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

(подпись)

«24» 12 2018г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении